

ドリルパーク ネイティブアプリ アップデート手順書

※インストール済みのドリルパーク ネイティブアプリをバージョンアップするための手順書となります。

<はじめにご確認ください>

- ◆本手順書に従ってクライアントのバージョンアップ作業をご実施ください。
- ◆最後に、起動確認を必ずご実施ください。

設定手順書 もくじ

0. 事前準備	2
1. アップデート	3
2. 起動確認	5

※ここに記載のドリルパークオフライン版のバージョンアップ手順はWindows10/11のみ対応しております。なお、32bit版OSには対応していません。



◆お手元にご準備ください

0. 事前準備

1 タブレット端末の管理者アカウントのユーザー名とパスワード

アカウントの種類が“Administrator”ではない場合、インストールを実施するタブレット端末の管理者アカウントの [ユーザー名] と [パスワード] とがわかっていなければ、インストールを実行できません。

2 ネットワークに接続できる環境

タブレット端末からミライシードサーバに接続できる環境をご準備ください。

注意

環境復元ソフトをご利用されている場合


環境復元機能をご利用の場合、ドリルパークが正常に動作しない場合がございます。下記の対応を実施するのに必要な情報をご準備ください。

- a アップデート作業を開始する前に、**環境復元の機能を停止**してください。
- b アップデート後、環境復元機能を有効にする前に、必ず、インストールフォルダ「**C:¥Drillpark**」を**環境復元の対象から除外**してください。
※デフォルト設定でインストールした場合

1 ドリルパークオフライン版アップデート

バージョン3.1.0以降では、バージョンアップデート機能があります。

1 アップデートを促すウィンドウが表示される

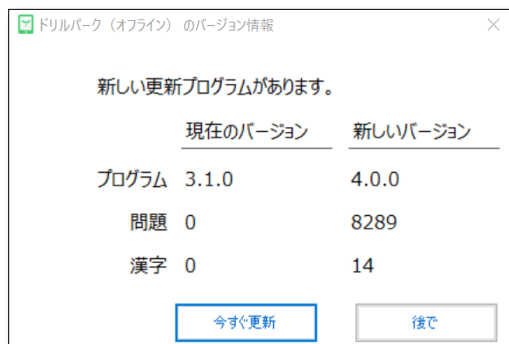


■更新プログラムが見つかると、左図のようなウィンドウが表示されます。アップデートをする場合には、「今すぐ更新」を選択します。アップデートを後で実行したい場合には、「後で」を選択します。
 ※「後で」を選択した場合には、ホーム画面上部の「更新する」を実行することでアップデートが可能です。

注意


管理者アカウントの [ユーザー名] と [パスワード] が必要です。

2 実行中のプログラムを確認する

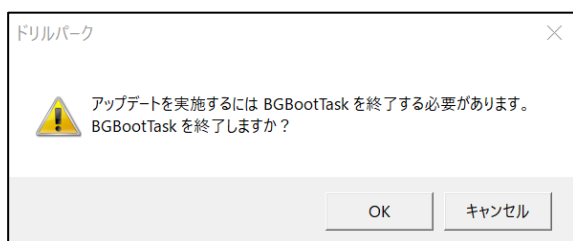

■実行中のプログラムがある場合は、画面の指示にしたがってください。


3 ドリルパークオフライン版がインストールされているフォルダを選択する

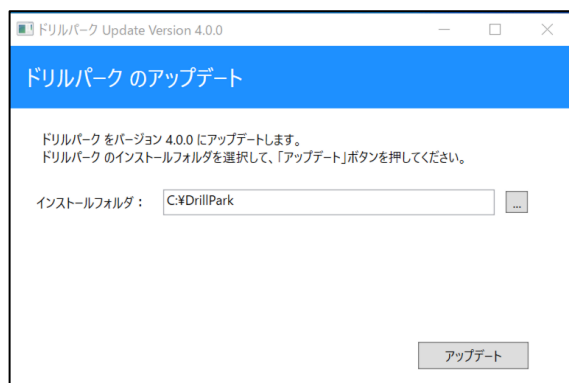

■[変更]より、ドリルパークオフライン版がインストールされているフォルダを選択します。
 ※デフォルトから変えていない場合は C:\¥DrillParkとなります。

1 ドリルパークオフライン版アップデート

4 アップデートを開始する

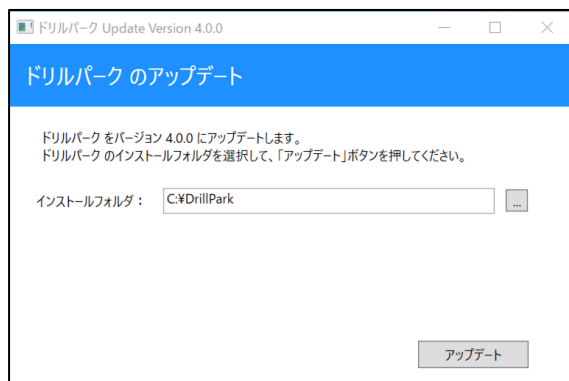

- [アップデート] を選択します。


5 インストールの完了を確認する



- アップデートが完了したら、[OK] を選択してポップアップを閉じ、クライアント端末を再起動をします。

2 起動確認

1 ドリルパーク（オフライン）を起動する




■ デスクトップのドリルパーク（オフライン）のショートカットを起動します。

2 「Windows PowerShell」を許可する



■ 「Windows PowerShell」の変更確認画面が表示される場合は、「はい」を選択します。

3 ログイン情報を入力する

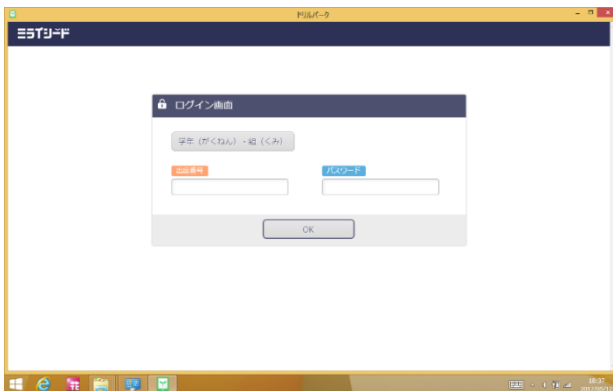

■ ミライシードの管理画面の「生徒情報管理」で設定した学年、クラス、出席番号、パスワードを入力し、「OK」を選択します。

4 ドリルパークのホーム画面を確認する




■ホーム画面が立ち上がることを確認します。

5 ドリルパークのホーム画面を確認する



■ホーム画面右上の[ヘルプ]を開き、アプリケーションのバージョンが4.0.0であることを確認します。

6 問題に取り組めることを確認する

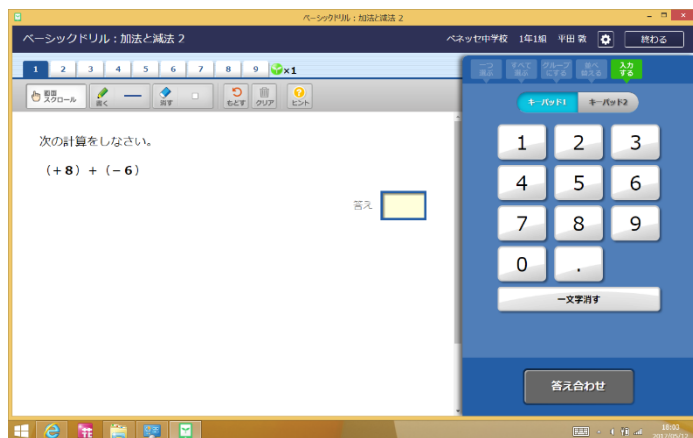

■任意のドリルを選択し、ドリルに取り組むことができることを確認します。

以上でアップデートは完了となります。

株式会社 ベネッセコーポレーション

小中学校事業部

- お問い合わせ窓口／0120-301-013
【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
- ミライシードファンサイト
<https://miraiseedfansite.benesse.ne.jp/>
ミライシードに関する情報は「ミライシードファンサイト」からご確認ください。